

受控编号: SDJ0/JL-13-91-01

版本号: V1.0

编号: 2512105-2026



蒙 矿管 25 01

检验检测报告



样品名称: 螺纹钢式树脂锚杆金属杆体

规格型号: MSGLD-400/18×2100

委托单位: 物资供应中心

报告日期: 2026年9月18日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、 检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、 检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、 检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、 检验检测报告涂改无效；
- 5、 对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、 委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。



单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国. 内蒙古自治区. 鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2512105-2026

检验检测报告

委托单位	物资供应中心		
委托单位地址			
工程名称	/		
结构部位	/		
监理单位	/		
委托人		联系电话	
见证人	/	协议号	W1426090796
样品名称	螺纹钢式树脂锚杆金属杆体	规格型号	MSGLD-400/18×2100
生产厂家		单样样量	12套
代表数量	/	样品来源	布尔台煤矿材料供应站
样品状态	杆体螺纹段无锈蚀，锚固段无油污。	委托日期	2026-09-03
		样品接收日期	2026-09-03
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	委托检测
检验项目	外观、几何尺寸、杆体材料力学性能、螺母组装件承载系数、托盘承载力		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检测检验，所检项目符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定。		
备注	本报告中涉及的样品的信息由委托方提供，其真实性由委托方负责。		

审批：王波

王波
2026.9.18

审核：张海艳

张海艳

主检：王爱蓉

王爱蓉

受控编号：SDJ0/JL-13-91-01



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检验检测报告

编号：2512105-2026

样品名称		螺纹钢式树脂锚杆金属杆体		检验时间	2026. 9. 17-2026. 9. 18		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260919085	外观		杆体螺纹段无锈蚀， 锚固段无油污。	符合要求	合格	MT/T 146-2025 《 树脂锚杆》 6.3.1
2		几何尺寸	杆体内 径mm	16.6~17.4	16.7	合格	MT/T 146-2025 《 树脂锚杆》 6.3.2
					16.6	合格	
					16.6	合格	
					16.6	合格	
			杆体长 度mm	2090~2110	2102	合格	
					2100	合格	
					2101	合格	
					2100	合格	
			肋高mm	1.2~2.0	1.6	合格	
					1.6	合格	
					1.6	合格	
					1.6	合格	
			肋间距 mm	9.6~10.4	9.8	合格	
					9.9	合格	
					9.9	合格	
					9.9	合格	
			托盘厚 度mm	≥6	9	合格	
					8	合格	
					8	合格	
					9	合格	





编号：2512105-2026

检 验 检 测 报 告

样品名称		螺纹钢式树脂锚杆金属杆体			检验时间	2026. 9. 17-2026. 9. 18	
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
3	H14260919085		托盘尺寸mm	$\geq 100\times 100$	147×148	合格	
					149×148	合格	
					148×149	合格	
					149×147	合格	
			杆体直线度mm/m	≥ 2	0.5	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6.3.3
		杆体材料力学性能	屈服强度MPa	≥ 400	458	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6.3.4 GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温 试验方法》10.1、10.2、10.3.3、12、20、22
					458	合格	
					459	合格	
			抗拉强度MPa	≥ 540	627	合格	
					627	合格	
627	合格						
断后伸长率%	≥ 20		25.0	合格			
			26.0	合格			
		26.0	合格				
4		螺母组装件承载系数		≥ 0.95	0.98	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6.3.7
					0.99	合格	
					0.97	合格	
5		托盘承载力kN		≥ 137	157	合格	MT/T 146-2025《树脂锚杆》6.3.8
					156	合格	
					156	合格	
以下空白							

附件：

受控编号：SDJ0/JL-13-91-01

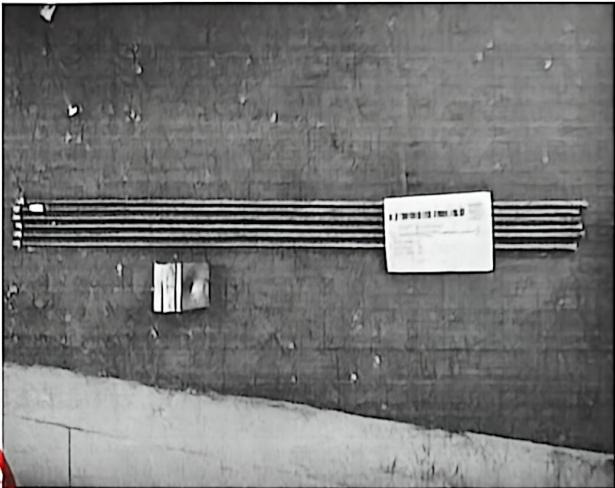
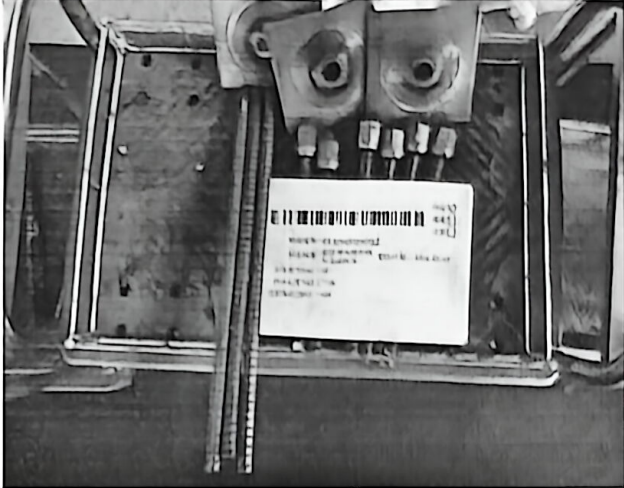


国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检 验 检 测 报 告

编号：2512105-2026

树脂锚杆金属杆体检测图像资料

化验编号：H14260919085 图像说明	
检测样品原始状态	检测样品制完样状态
	
检测样品检测过程状态	检测样品检测完成状态
	